

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности по Курагинскому району

УНД и ПР Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

662910, п. Курагино, ул. Комсомольская, 115, тел. 8(39136) 2-41-99 (ogps20@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

п. Курагино

(место составления акта)

“ 18 ” марта 20 16 г.

(дата составления акта)

11ч.00мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 22

По адресу/адресам: юридический адрес: 662910, Россия, Красноярский край, Курагинский район, п. Курагино ул. Новостройка 1, фактический адрес: 662910, Россия, Красноярский край, Курагинский район, п. Курагино ул. Новостройка 1, (помещения здания детского сада комбинированного вида).

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 15 февраля 2016г. № 22 подписанного главным государственным инспектором Курагинского района по пожарному надзору Д. Х. Дунаевым.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
Курагинский детский сад № 8 «Лесная сказка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 09 ” марта 20 16 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 120

“ 18 ” марта 20 16 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 60

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 8 рабочих дней / 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по Курагинскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 16.02.2016г. в 09ч. 00мин. заведующая МБДОУ Д/С №8 «Лесная сказка» Моисеенко Л. И.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Курагинского района по пожарному надзору Дерновых Виталий Викторович

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ Д/С №8 «Лесная сказка»

Моисеенко Любовь Ивановна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):---

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.	В тамбуре первого этажа, при выходе из помещения младшей группы электропроводка, проложенная на уличное освещение, находится в незакрепленном положении.	(1) п. 42. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Д/С №8 «Лесная сказка»
2.	Во второй младшей группе распределительная ответвительная коробка соединения жил электрических проводов, закрыта крышкой кустарного производства.	(1) п. 42. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Д/С №8 «Лесная сказка»
3.	В кабинете медицинского работника используется временная электропроводка (переноска).	(1) п. 42. Запрещается: з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Д/С №8 «Лесная сказка»
4.	В кабинете медицинского	(1) п. 22. Руководитель организации организует проведение работ по заделке	Муниципальное

	<p>работника, в потолочном перекрытии, в местах прохода коммуникаций, имеется техническое отверстие, не заделанное негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.</p>	<p>негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.</p>	<p>бюджетное дошкольное образовательное учреждение Д/С №8 «Лесная сказка»</p>
5.	<p>В кабинете завхоза используется временная электропроводка</p>	<p>(1) п. 42. Запрещается: з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.</p>	<p>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Д/С №8 «Лесная сказка»</p>
6.	<p>В складском помещении пожарный извещатель, находится в неисправном состоянии, нет защитного корпуса.</p>	<p>(1) п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	<p>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Д/С №8 «Лесная сказка»</p>



7.	В помещении продуктового склада, огнетушитель ОУ-3 не имеет раструба.	(1) п. 478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Д/С №8 «Лесная сказка»
8.	В тамбуре прачечной распределительная ответвительная коробка имеет повреждения корпуса.	(1) п. 42. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Д/С №8 «Лесная сказка»
9.	В ясельной группе распределительная ответвительная коробка соединения жил электрических проводов, закрыта крышкой кустарного производства.	(1) п. 42. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Д/С №8 «Лесная сказка»
10	Дверное полотно, отделяющее общий коридор от фойе не оборудовано уплотнения в притворах и устройствами для самозакрывания.	(2) п. 2.1.11. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь, уплотнения в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Д/С №8 «Лесная сказка»
11	В фойе второго этажа распределительная ответвительная коробка соединения жил электрических проводов, закрыта крышкой кустарного производства, закрепленной на самарез.	(1) п. 42. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Д/С №8 «Лесная сказка»
12	В помещении зрительного зала кабель-канал системы АПС имеет видимые повреждения.	(1) п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

		<p>противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p>	<p>Д/С №8 «Лесная сказка»</p>
13	<p>Годовой план-график проведения ТО и ТР системы АПС не учитывает техническую документацию заводоизготовителей установленного оборудования.</p>	<p>(1) п.61. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).</p>	<p>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Д/С №8 «Лесная сказка»</p>
14	<p>Отсутствует Паспорт системы АПС</p>	<p>(3) п. 5.2.2 приложение 2 2 Регистрацию работ по ТО и ТР систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776. «ГОСТ Р 50776. п. 11.1 Паспорт системы. В паспорте системы, комплекса объекта должны быть отражены: - реквизиты пользователя, собственника (хозоргана) - должность, фамилия, имя, отчество, адрес постоянного проживания, домашний телефон, среднее время прибытия на объект из места постоянного проживания, используемый транспорт; - поэтажные, территориальные или иные им подобные фрагментарные схемы</p>	<p>Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Д/С №8 «Лесная сказка»</p>



	расположения и подключения технических средств охранной сигнализации и/или другой аппаратуры (электропитания, освещения, связи, телевидения и т.д.) с указанием типов, мест расположения, количества составных частей, выдаваемых служебных сигналов»	
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, требования которого (ых) нарушены:		
1.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"	
2.	ПРАВИЛА пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89	
3.	ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт.	

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):---

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):---

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Приложение к акту проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя № 22 от 18.03.2016 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
заведующая МБДОУ Д/С №8 «Лесная сказка» Моисеенко Любовь Ивановна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 18 ” марта 20 16 г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Общая характеристика пожарной опасности объекта:

МБДОУ детский сад «Лесная сказка» расположен в двухэтажном здании 2 степени огнестойкости, крыша металлическая по деревянной обрешетке. Деревянные конструкции не обработаны огнезащитным составом. Из помещений первого этажа имеется 8 рассредоточенных эвакуационных выходов ведущих непосредственно наружу, со второго этажа эвакуация осуществляется через наружную лестницу, а так же через внутреннюю лестницу. Наружные лестницы подвергались эксплуатационным испытаниям. Двери отрываются по направлению выхода из здания.

Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, а так же системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Имеется договор (муниципальный контракт) на обслуживания систем пожарной автоматики и оборудования «Стрелец Мониторинг» от 29.01.2016г. в журнале обслуживания имеются отметки.

Здание обеспечено огнетушителями согласно норм положенности. Огнетушители размещены на видных местах, имеют порядковые номера, нанесенные на корпуса белой краской, технической обслуживанием ведется, о чем свидетельствуют отметки в специальном журнале. Руководителем учреждения назначено лицо ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действиям первичных средств пожаротушения, приказ. На этажах в коридорах размещены планы эвакуации согласованные с территориальным подразделением федерального органа исполнительной власти в области пожарной безопасности. В радиусе 200 метров по улице Новостройка имеется пожарный гидрант. На фасаде здания учреждения имеется указатель по направлению движения к пожарному гидранту.

С работниками проводятся инструктажи по пожарной безопасности по программам согласованным с территориальными органами государственного пожарного надзора. Имеется записи, об инструктажах работников, в специальном журнале инструктажей по пожарной безопасности. На объекте разработаны инструкции в соответствии с правилами противопожарного режима в РФ. Руководитель и завхоз прошли обучение в объеме пожарно-технического минимума. Приказом на объекте установлен противопожарный режим.

Государственный инспектор
Курагинского района
по пожарному надзору



В. В. Дерновых

Заведующая
МБДОУ Д/С № 8 «Лесная сказка»

Л. И. Моисеенко

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности по Курагинскому району

662910, Красноярский край, п. Курагино, ул. Комсомольская, 115

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 22/1/1-14

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Юридическому лицу Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Курагинский детский сад № № 8 «Лесная сказка»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Курагинского района по пожарному надзору Дунаева Д.Х. от 15.02.2016 № 22, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. 09 марта 2016 года, с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. 18 марта 2016 года, государственным инспектором Курагинского района по пожарному надзору Дерновых Виталием Викторовичем, совместно с заведующей МБДОУ Д/С №8 «Лесная сказка» Моисеенко Любовь Ивановной, проведена плановая выездная проверка объекта защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Курагинский детский сад № № 8 «Лесная сказка», юридический адрес: 662910, Российская Федерация, Красноярский край, Курагинский район, п. Курагино, ул. Новостройка 1.


В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности
1	2	3	4
22/1/1-1	В тамбуре первого этажа, при выходе из помещения младшей группы электропроводка, проложенная на уличное освещение, находится в незакрепленном по-	(1) п. 42. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.	01.08.2016



	ложении.		
22/1/1-2	Во второй младшей группе распределительная ответвительная коробка соединения жил электрических проводов, закрыта крышкой кустарного производства.	(1) п. 42. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.	01.08.2016
22/1/1-3	В кабинете медицинского работника используется временная электропроводка (переноска).	(1) п. 42. Запрещается: з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.	01.08.2016
22/1/1-4	В кабинете медицинского работника, в потолочном перекрытии, в местах прохождения коммуникаций, имеется техническое отверстие, не заделанное негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость.	(1) п. 22. Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.	01.08.2016
22/1/1-5	В кабинете завхоза используется временная электропроводка	(1) п. 42. Запрещается: з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.	01.08.2016
22/1/1-6	В складском помещении пожарный извещатель, находится в неисправном состоянии, нет защитного корпуса.	(1) п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требова-	01.08.2016

		ния нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	
22/1/1-7	В помещении продуктового склада, огнетушитель ОУ-3 не имеет раструба.	(1) п. 478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.	01.08.2016
22/1/1-8	В тамбуре прачечной распределительная ответвительная коробка имеет повреждения корпуса.	(1) п. 42. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.	01.08.2016
22/1/1-9	В ясельной группе распределительная ответвительная коробка соединения жил электрических проводов, закрыта крышкой кустарного производства.	(1) п. 42. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.	01.08.2016
22/1/1-10	Дверное полотно, отделяющее общий коридор от фойе не оборудовано уплотнения в притворах и устройствами для самозакрывания.	(2) п. 2.1.11. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь, уплотнения в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии.	01.08.2016
22/1/1-11	В фойе второго этажа распределительная ответвительная коробка соединения жил электрических проводов, закрыта крышкой кустарного производства, закрепленной на самарез.	(1) п. 42. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.	01.08.2016
22/1/1-12	В помещении зрительного зала кабель-канал системы АПС имеет видимые повреждения.	(1) п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При	01.08.2016

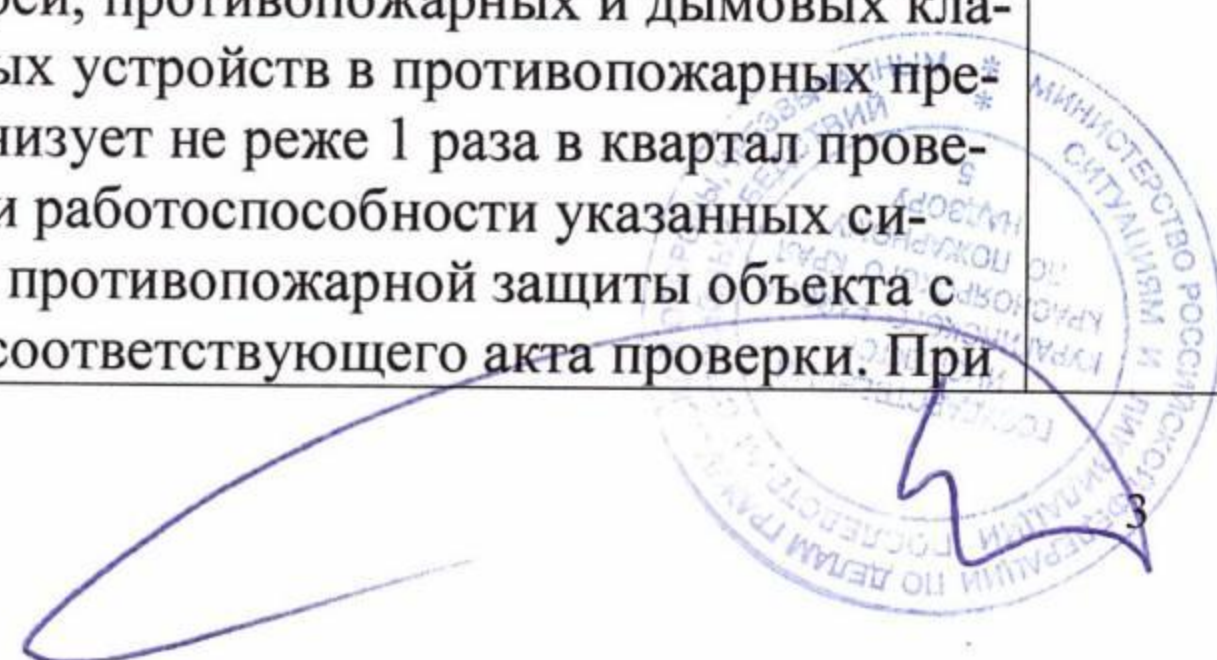

		монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	
22/1/1-13	Годовой план-график проведения ТО и ТР системы АПС не учитывает техническую документацию заводо-изготовителей установленного оборудования.	(1) п.61. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводо-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	01.08.2016
22/1/1-14	Отсутствует Паспорт системы АПС	(3) п. 5.2.2 приложение 2 2. Регистрацию работ по ТО и ТР систем тревожной сигнализации следует проводить по ГОСТ Р 50776. «ГОСТ Р 50776. п. 11.1 Паспорт системы. В паспорте системы, комплекса объекта должны быть отражены: - реквизиты пользователя, собственника (хозоргана) - должность, фамилия, имя, отчество, адрес постоянного проживания, домашний телефон, среднее время прибытия на объект из места постоянного проживания, используемый транспорт; - поэтажные, территориальные или иные им подобные фрагментарные схемы расположения и подключения технических средств охранной сигнализации и/или другой аппаратуры (электропитания, освещения, связи, телевидения и т.д.) с указанием типов, мест расположения, количества составных частей, выдаваемых служебных сигналов»	01.08.2016

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, требования которого (ых) нарушены:	
1.	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"
2.	ПРАВИЛА пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89
3.	ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Курагинского района

по пожарному надзору Дерновых В. В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«18» марта 2016 г.

(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

заведующая МБДОУ Д/С №8
«Лесная сказка» Моисеенко Л. И.

(подпись)

«18» марта 2016г.

(должность, фамилия, инициалы)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору